


Станція біологічної очистки BioLine SBR- 7,5 м³/добу (М 1:40)

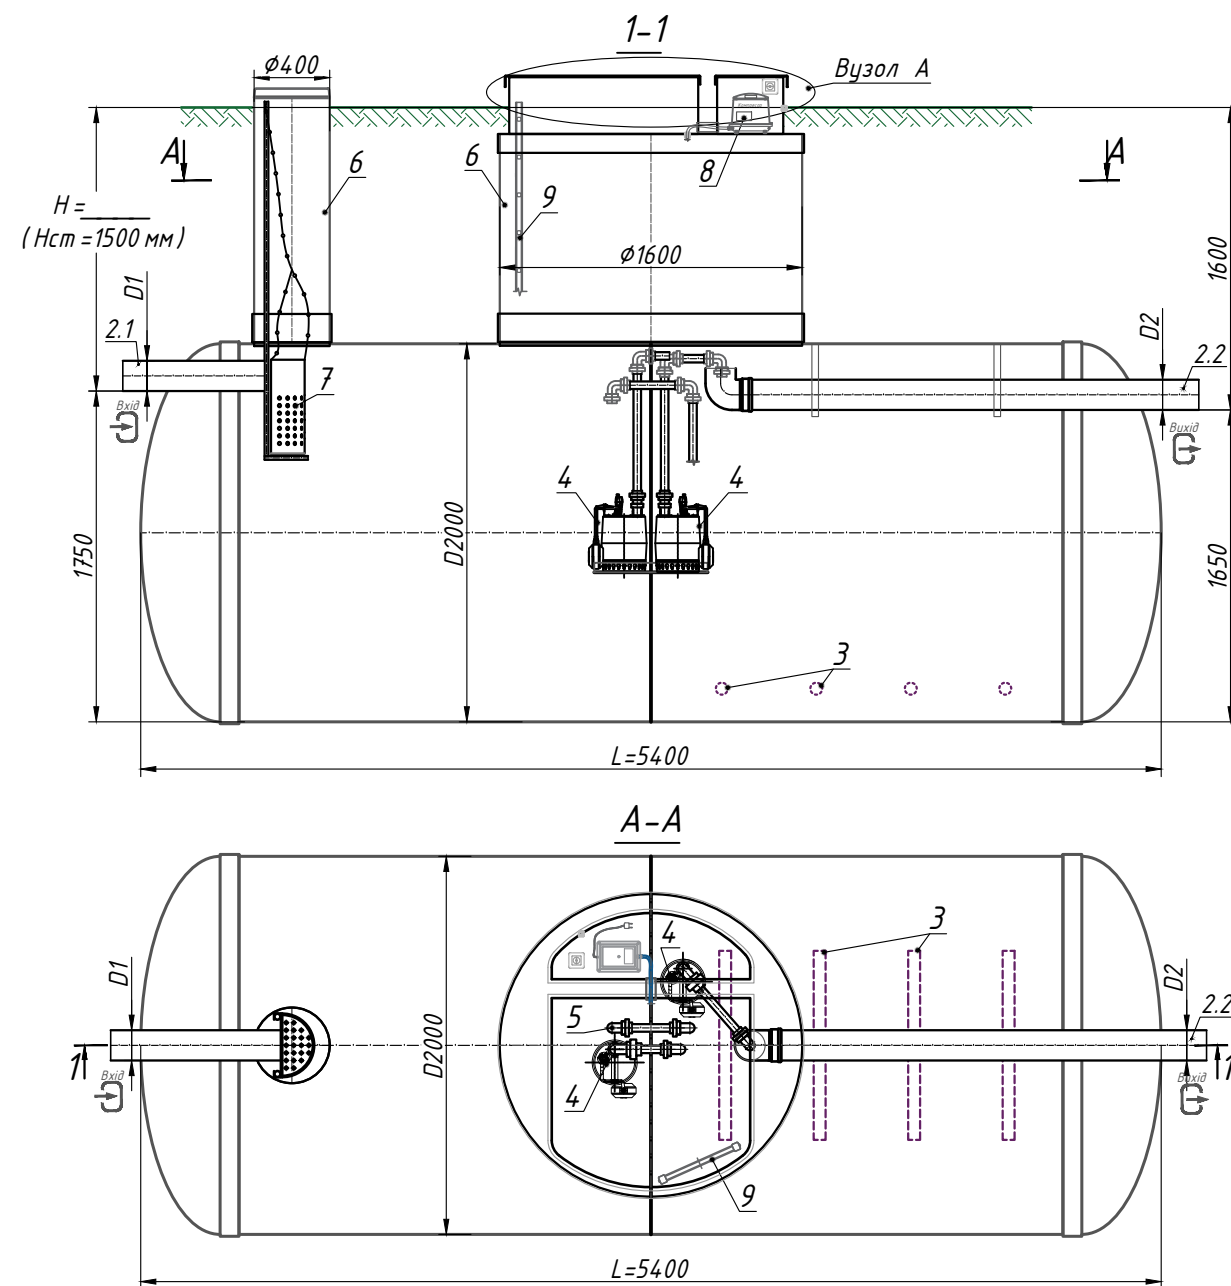

Примітка :

*Н-глибина залягання підвідного патрубку, мм (в стандартній комплектації Н до 1200 мм). Н приймати кратною 100 мм.

При оформленні горловини А.З - загальна висота виробу менша на 200 мм.

****Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2).**

Повна комплектація виробу погоджується з менеджером.

***Виробник залишає за собою право вносити конструктивні і схемні зміни, які не погіршують характеристики виробу в цілому.

Допустиме відхилення під час виготовлення виробів складає до 1-3%.

Додаткова інформація:

Специфікація матеріалів та обладнання. Стандартна комплектація ** (Табл.1)

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
1	Standartpark	Станція біологічної очистки BioLine SBR- 7,5 Rainpark продукт. 7,5 м3/добу, склопластикова, D= 5400 L=5400 мм	1	704	компл.
2.1, 2.2	D1- Підвідний патрубок D2- Відвідний патрубок	Патрубок ПВХ SN4 Ø 160	2		компл.
3		Трубочаті аератори TD63	1		компл.
4		Насос дренажний з трубою обв'язкою DN40	1		компл.
5		Система аерліфт D50	1		компл.
6		Технологічна наставка Ø400 / Прямокутна подвійна з місцем для компресору	1/ 1		компл.
7		Корзина склопластикова	1		компл.
8		Компресорне обладнання 0,89 кВт	1		компл.
9		Драбина універсальна (алюм.)	1		компл.

****Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2)**


Додаткова комплектація (Табл.2)

Поз .	Позначення	Найменування		Примітка	
А, В	D1- Підвідний патрубок / D2- Відвідний патрубок :		Вид 3	Вид 6	
	Підключення патрубків D1, D2:	Розтруб	☐	☐	
		Гладкий кінець	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
	Діаметр D патрубків:	φ200	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
С	Оформлення горловини (див. А.1, А.2, А.3)				
	С.1 Склопластикові кришка :	Склопластикові кришка φ_____	☐		
	С.2 Люк	Тип "Л" клас А 15	☐		
	С.3 Плаваючий фланець горловини	φ620, h=200 мм	☐		
		Ін.:	☐		
D	D. Драбина універсальна	н / ж	☐		
		Ін.:	☐		
Е	Е. Опція	Захисний ящик компресору IP54	☐		
		Датчик рівня Осаду	☐		
		Ін.:	☐		

<i>Зм.</i>	<i>Кіл.</i>	<i>Арк.</i>	<i>№ док.</i>	<i>Підп.</i>	<i>Дата</i>		<i>Стадія</i>	<i>Аркуш</i>
								<i>Аркушіб</i>
								1
								2
						Станція біологічної очистки BioLine SBR- 7,5 м3/добу		

Станція біологічної очистки BioLine SBR

А- Оформлення горловини. Схема встановлення компресору *

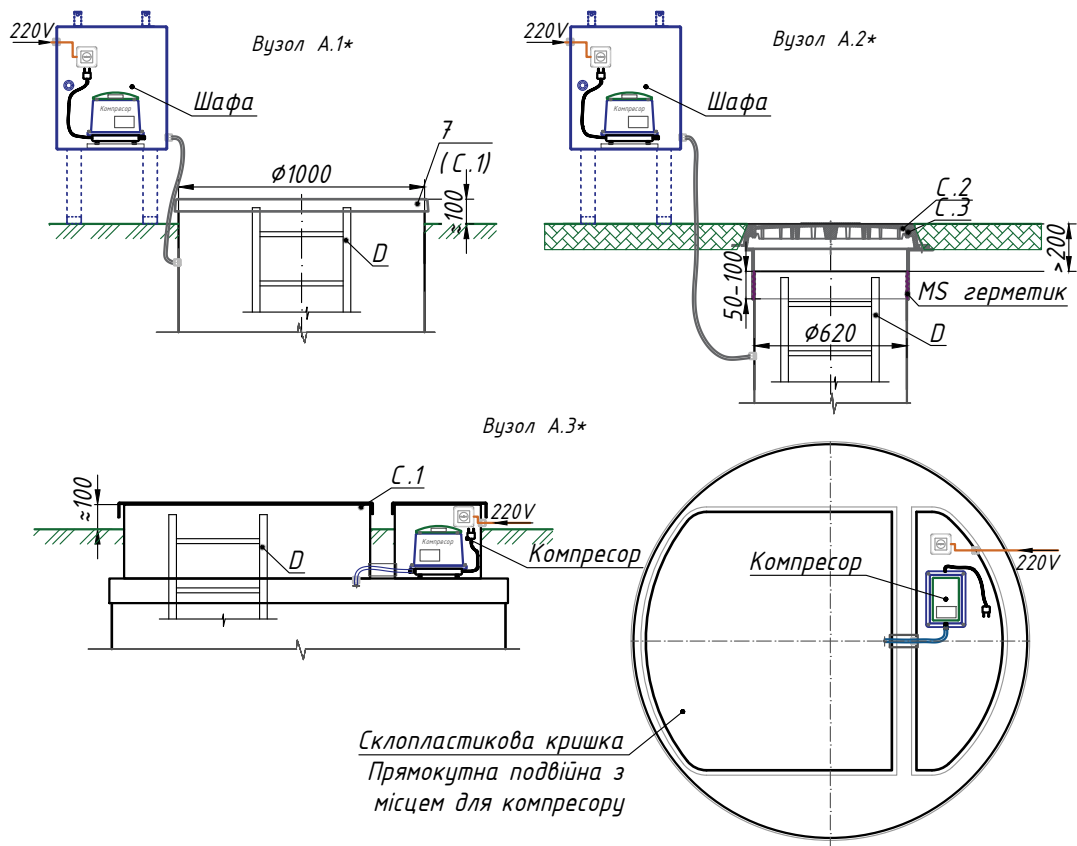

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
							2	2
						Станція біологічної очистки BioLine SBR. Загальні дані		
								